



• OBS.: CASO A BOMBA A SER INSTALADA TENHA BOCAL DE SAÍDA INFERIOR A 2", COTAR REDUÇÃO.



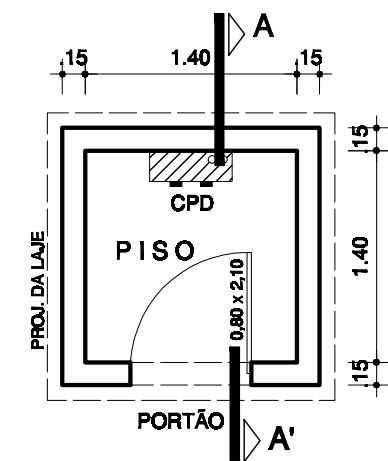


ABRIGO P/ PAINEL
PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/50

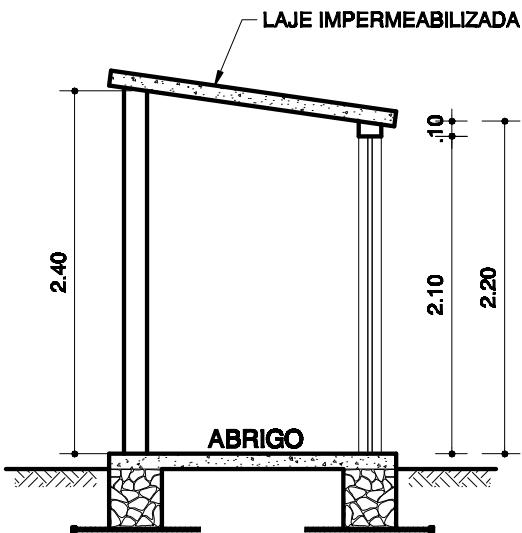

CORTE: A.A'
ESCALA: 1/50

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA CODEVASF, E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO				
				
		6ºGRD/6ºGRR		
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁ				
ÁREA OU UNIDADE				
GERÊNCIA DE REVITALIZAÇÃO/GERÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA				
USUÁRIO				
EMPREENDIMENTO OU PROGRAMA				
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO S. FRANCISCO "ÁGUA PARA TODOS"				
TÍTULO				
SISTEMA DE RECALQUE SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA "PLANTA BAIXA, CORTE: A.A' DO ABRIGO P/ PAINEL"				
PROJ.	DES.CAD. JOSETE	VERIF.	APROV.	
ESCALA INDICADAS	ARQ.	CD	PROG.	FOLHA 01 de 1
DATA JULHO/2008	NÚMERO	REV. 0		