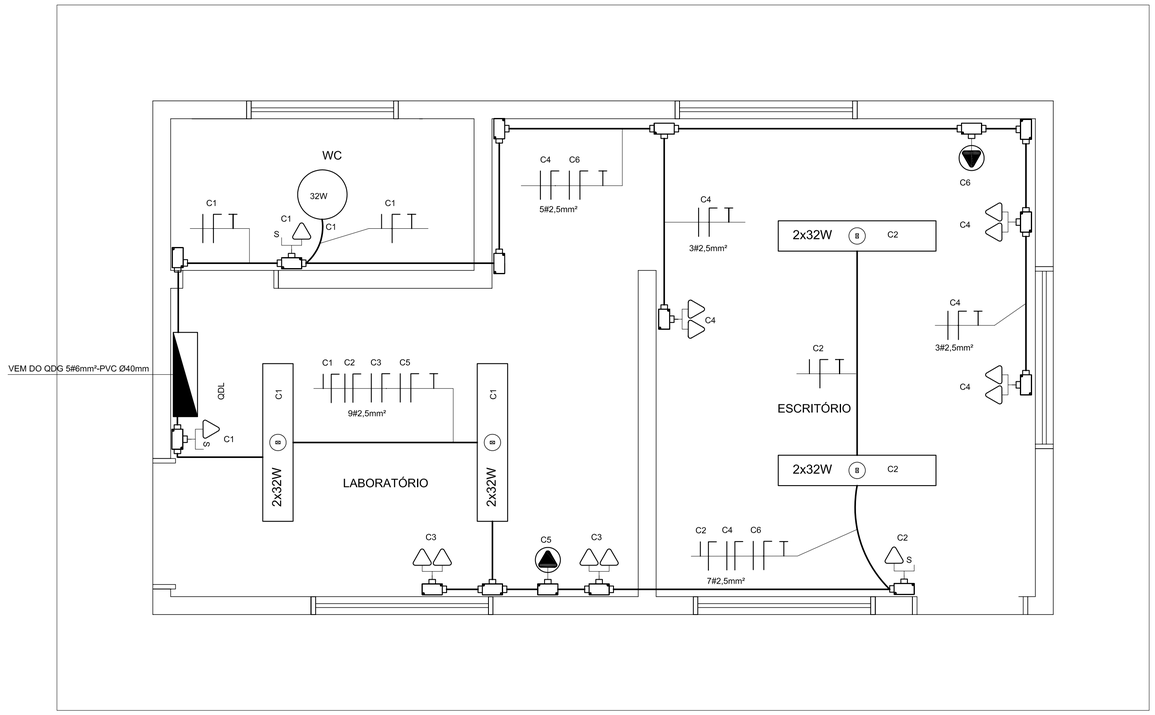

PLANTA BAIXA
ESC.——1:25

QUADRO DE CARGAS - ILUMINAÇÃO - TOMADAS								
CIRC.	FLUORESC. 32W	TOMADA SIMPLES	TOMADA DUPLA	TOTAL W	TENSÃO V	FASES	COND. mm2	INTERR. 1Ø-10A
1	5	2		1360	220	R	2,5	1
2	4	1		728	220	S	2,5	1
3			2	1200	220	T	2,5	1
4			3	1800	220	R	2,5	1
5		1		2200	220	S	2,5	20A
6		1		2200	220	T	2,5	20A
TOTAIS	9	5	5	9.488				

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXECUÇÃO	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		CODEVASF			CODEVASF	

NÚMERO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Elaboração dos Projetos Básicos de Esgotamento Sanitário de 15 Cidades no Estado de Sergipe

DESENHO : MARCÍLIO CENEBROS	ILHA DAS FLORES LABORATÓRIO ILUMINAÇÃO INTERNA PLANTA	ESCALA : INDICADA
PROJETO : ROMILDO L.SALES CREA 6761/D-PE		DATA : JUNHO/2007
COORDENAÇÃO : ANTONIO C. VIDON CREA 27240/D-DF		PRANCHA : ILH-PB-EL-007-R0

TECHNE engenheiros consultores